



ООО «Рубеж»

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ «R3-РУБЕЖ-ПДУ-ПТ»

Руководство по эксплуатации
ПАСН.421457.018 РЭ
Редакция 5

1 Основные сведения об изделии

- 1.1 Пульт дистанционного управления системы пожаротушения «R3-Рубеж-ПДУ-ПТ» (далее – ПДУ-ПТ) предназначен для применения в адресных системах пожарной сигнализации, пожаротушения, дымоудаления и оповещения, работающих по протоколу R3-Link.
- 1.2 ПДУ-ПТ выполняет следующие функции:
 - дистанционного управления режимами работы многозонной (до 5 зон) системы пожаротушения.
- 1.3 ПДУ-ПТ маркирован товарным знаком по свидетельству № 577512 (RUBEZH).

2 Основные технические данные

- 2.1 Количество внешних интерфейсов для обмена и программирования:
 - R3-Link – 1 (PORT IN, PORT OUT);
 - USB – 1. Тип кабеля интерфейса USB – USB 2.0 A-B SHIELDED HIGH SPEED CABLE.
- 2.2 Суммарное количество приборов, блоков индикации, пультов управления и модулей сопряжения, подключаемых к одному персональному компьютеру (далее – ПК) по всем интерфейсам R3-Link, – не более 60.
- 2.3 Длина линии между соседними устройствами интерфейса R3-Link – не более 1 км.
- 2.4 Длина интерфейса R3-Link при объединении устройств в сеть – не более 10 км.
- 2.5 Питание ПДУ-ПТ осуществляется от внешнего резервированного источника напряжением (10,2 – 14,4) В или (20,4 – 28,8) В, в качестве которого рекомендовано применение источника вторичного электропитания резервированного ИВЭПР 12 или ИВЭПР 24 марки РУБЕЖ. ПДУ-ПТ имеет два ввода питания и контролирует наличие напряжения на каждом.
- 2.6 Токи потребления:
 - при номинальном напряжении 12 В – не более 350 мА,
 - при номинальном напряжении 24 В – не более 170 мА.
- 2.7 Число зон (направлений) – 5.
- 2.8 Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой ПДУ-ПТ – IP20 по ГОСТ 14254-2015, при условии монтажа ПДУ-ПТ на стене – IP30.
- 2.9 Габаритные размеры (В × Ш × Г) – не более (160 × 200 × 50) мм.
- 2.10 Масса – не более 1 кг.
- 2.11 Средний срок службы – 10 лет.
- 2.12 Средняя наработка до отказа – не менее 60000 ч.
- 2.13 Вероятность безотказной работы за 1000 ч – не менее 0,98.
- 2.14 ПДУ-ПТ рассчитан на непрерывную эксплуатацию в закрытых помещениях при температуре окружающей среды от 0 °С до плюс 55 °С и относительной влажности воздуха до 93 %, без образования конденсата.

3 Указания мер безопасности

- 3.1 По способу защиты от поражения электрическим током ПДУ-ПТ соответствует классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75.
- 3.2 Конструкция ПДУ-ПТ удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.
- 3.3 При нормальном и аварийном режиме работы ПДУ-ПТ ни один из элементов ее конструкции не должен иметь превышение температуры выше допустимых значений, установленных ГОСТ Р МЭК 60065-2002.

4 Устройство и принцип работы

4.1 Внешний вид ПДУ-ПТ и схема подключения питания приведены на рисунке 1.

Карман для вкладыша со списком направлений

3-х значный 8-ми сегментный индикатор

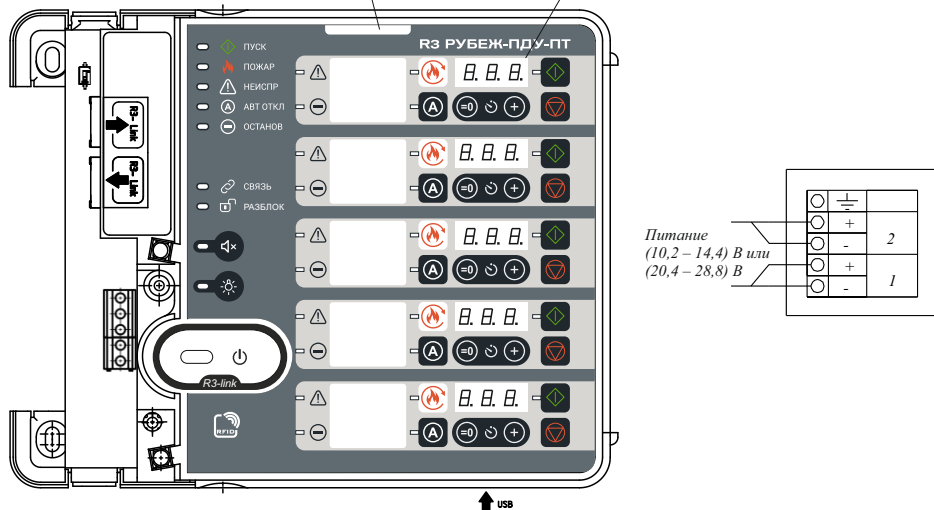


Рисунок 1 – Внешний вид и схема подключения прибора

4.2 Органы индикации ПДУ-ПТ приведены в таблице 1.









Таблица 1

Индикатор	Цвет индикатора	Назначение
Обобщенные индикаторы		
ПУСК	Красный	– постоянно светит при пуске автоматической системы пожаротушения (далее – АСПТ); – не светит при отсутствии пуска АСПТ
ПОЖАР	Красный	– постоянно светит при событии ПОЖАР в любой привязанной зоне; – мигает при событии ВНИМАНИЕ в любой привязанной зоне
НЕИСПР	Желтый	– постоянно светит при отключении устройств модуля пожаротушения (далее – МПТ) или устройства, входящего в исполнительный блок сценарием; – мигает, если неисправно устройство МПТ, насосная станция (далее – НС) или устройство, входящее в исполнительный блок сценария. Мигание приоритетнее свечения
АВТ. ОТКЛ.	Желтый	– постоянно светит, если автоматика отключена (отключена автоматика у устройства МПТ, НС или заблокировано автоматическое управление сценарием); – не светит в остальных случаях
ОСТАНОВ	Желтый	– постоянно светит при остановке пуска пожаротушения (приостановке задержки запуска сценария, МПТ или НС); – в остальных случаях не светит
СВЯЗЬ	Зеленый	– постоянно светит при наличии связи по обоим разъемам R3-Link прибора; – мигает при отсутствии связи хотя бы на одном разъеме R3-Link; – не светит при отсутствии связи на обоих разъемах R3-Link
РАЗБЛОК	Зеленый	– постоянно светит при разблокированной клавиатуре; – не светит, если клавиатура заблокирована

Индикатор		Цвет индикатора	Назначение
ОТКЛ. ЗВУК		Желтый	– постоянно светит при принудительном отключении внутреннего зуммера ПДУ-ПТ; – в остальных случаях не светит
ТЕСТ		Зеленый	– постоянно светит – происходит тестирование звуковой и оптической индикации ПДУ-ПТ; – в остальных случаях не светит
ПИТАНИЕ		Зеленый	– постоянно светит при напряжении на обоих вводах питания в допустимом диапазоне; – мигает при выходе напряжения на любом вводе из допустимого диапазона; – не светит при отсутствии напряжения на обоих вводах питания
Групповые индикаторы			
НЕИСП (5 шт.)		Желтый	– постоянно светит при отключении устройств МПТ или устройства, входящего в исполнительный блок сценария; – мигает, если неисправно устройство МПТ, НС или устройство, входящее в исполнительный блок сценария. Мигание приоритетнее свечения
ОСТАНОВ (5 шт.)		Желтый	– постоянно светит при остановке пуска пожаротушения (приостановке задержки запуска сценария, МПТ или НС); – в остальных случаях не светит
ПОЖАР (5 шт.)		Красный	– постоянно светит при событии ПОЖАР в любой привязанной зоне; – мигает при событии ВНИМАНИЕ
АВТ. ОТКЛ. (5 шт.)		Желтый	– постоянно светит, если автоматика отключена (отключена автоматика у устройства МПТ, НС или заблокировано автоматическое управление сценарием); – не светит в остальных случаях
ПУСК (5 шт.)		Красный	– постоянно светит при пуске АСПТ; – не светит при отсутствии пуска АСПТ

4.3 Органы управления ПДУ-ПТ приведены в таблице 2.

Таблица 2

Органы управления	Назначение органа управления
ОТКЛ. ЗВУК	 Включение / выключение внутреннего зуммера ПДУ-ПТ
ТЕСТ	 Включение / выключение тестирования звуковой и оптической индикации ПДУ-ПТ. Включение питания ПДУ-ПТ или подключение его к USB-порту ПК, при нажатой кнопке переводит ПДУ-ПТ в режим обновления программного обеспечения
СБРОС (5 шт.)	 Сброс состояния пожарной тревоги в одной или нескольких зонах, привязанных к данному направлению 1 – 5
АВТ. ОТКЛ (5 шт.)	 Переключает текущий режим автоматики (блокировка / разблокировка сценария или режим автоматики у устройств МПТ или НС) в направлении 1 – 5
ПУСК (5 шт.)	 Запуск сценария или включение устройств МПТ или НС в направлении 1 – 5
СТОП (5 шт.)	 Выключение сценария или устройства МПТ или НС в направлении 1 – 5
ОБНУЛЕНИЕ ЗАДЕРЖКИ (5 шт.)	 Обнуление задержки, немедленный запуск сценариев или устройств МПТ или НС
УВЕЛИЧЕНИЕ ЗАДЕРЖКИ (5 шт.)	 Увеличение задержки запуска сценария на фиксированную величину (30 с). В случае приписывания к данному направлению НС или МПТ клавиша неактивна
RFID-считыватель	 Идентификация пользователя

4.4 Нажатие кнопок и включение различных режимов пожаротушения сопровождаются различными звуковыми сигналами:

- события «Пуск», «Пожар» и «Внимание» – частотно модулированный сигнал с различной частотой модуляции;
- событие «Неисправность» – прерывистый звуковой сигнал;
- звуковое подтверждение нажатия кнопок.

5 Размещение, порядок установки и подготовка к работе

5.1 При размещении и эксплуатации ПДУ-ПТ необходимо руководствоваться действующими нормативными документами.

5.2 При получении ПДУ-ПТ необходимо:

- вскрыть упаковку;
- проверить комплектность согласно этикетке;
- проверить дату выпуска;
- произвести внешний осмотр ПДУ-ПТ, убедиться в отсутствии видимых механических повреждений (трещин, сколов, вмятин и т. д.).

5.3 Если ПДУ-ПТ находился в условиях отрицательной температуры, то перед включением его необходимо выдержать не менее четырех часов в упаковке при комнатной температуре для предотвращения конденсации влаги внутри корпуса.

5.4 ПДУ-ПТ следует устанавливать на стенах, перегородках и конструкциях, изготовленных из негорючих материалов.

5.5 Порядок установки ПДУ-ПТ:

- просверлить в стене 3 отверстия и вставить дюбели под шуруп диаметром 4 мм, руководствуясь размерами, указанными на рисунке 2;
- установить ПДУ-ПТ на стене.

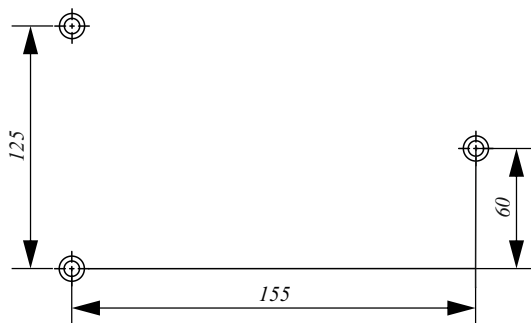


Рисунок 2

5.6 Подключить питание и интерфейс R3-Link, руководствуясь рисунками 1 и 3.

Для сетей R3-Link рекомендуется использовать огнестойкие экранированные кабели, например, ParLan F/UTP Cat5e PVCLS нг(A)-FRLSLTx 2×2×0,52; ParLan F/UTP Cat5e ZH нг(A)-FRHF 2×2×0,52; ParLan F/UTP Cat5e PVCLS нг(A)-FRLS 2×2×0,52.

5.7 Пример схемы соединения ПДУ-ПТ с ППКОПУ «R3-Рубеж-2ОП» и другими устройствами в сети R3-Link показан на рисунке 3.

5.8 Для удобства пусконаладочных работ на разъемах R3-Link IN и R3-Link OUT размещены по два индикатора (рисунок 4). По их состоянию можно оценить состояние линии между двумя соседними приборами (таблица 3).

5.9 При проведении ремонтных работ в помещении, где установлен ПДУ-ПТ, должна быть обеспечена его защита от механических повреждения и попадания внутрь строительных материалов, пыли влаги.

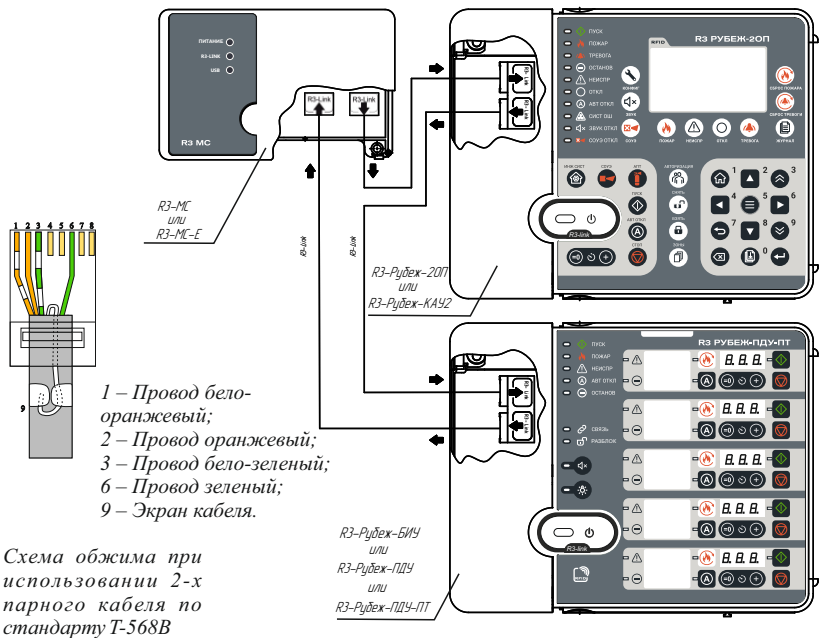


Рисунок 3




Рисунок 4

Таблица 3

Состояние желтого индикатора	Состояние зеленого индикатора	Состояние	Описание
Не светит	Не светит	Отсутствие принимаемых данных	Кабель не подключен или есть неисправность проводов: зеленый (6) или бело-зеленый (3)
Не светит	Светит	Норма	Кабель подключен и нет неисправности обмена между приборами
Светит	Светит	Ошибка передачи данных	Кабель подключен и есть неисправность проводов: оранжевый (2) или бело-оранжевый (1)
Светит	Не светит	Аппаратная неисправность	Аппаратная неисправность прибора, необходимо обратиться к производителю

6 Принцип работы

6.1 ПДУ-ПТ отображает работу системы пожаротушения.

Каждое направление может быть сконфигурировано для отображения состояния сценария с типом пожаротушения или устройств МПТ и НС (по одному на каждое направление).

6.2 В случае получения сигнала «Пожар» и запуска системы пожаротушения по заранее запрограммированным алгоритмам (настраиваются с помощью приложения «Администратор» программного обеспечения (далее – ПО) FireSec), на трехзначном восьмисегментном индикаторе отображается отсчет времени задержки пуска пожаротушения, а также его текущее состояние на встроенных индикаторах.

6.3 В случае если в процессе пуска не требуется вмешательство оператора, процесс пуска пожаротушения пройдет по запрограммированному алгоритму, оператор будет отслеживать его ход по встроенным индикаторам.

6.4 Если при настройке были созданы пользователи для ПДУ-ПТ, при необходимости вмешательства оператора в процесс запуска пожаротушения, ему необходимо авторизоваться. Для этого требуется приложить RFID-идентификатор к ПДУ-ПТ, к области считывания «RFID» на лицевой панели. Запись RFID-идентификаторов для управления ПДУ-ПТ производится в приложение «Администратор» ПО FireSec. После успешной авторизации у оператора появляются возможности:

- сбрасывать сигнал состояния пожарной тревоги в одной или нескольких зонах;

- отменять запуск направления системы пожаротушения;

- управлять режимом автоматики (Вкл / Откл);

- включать запуск направления пожаротушения;

- отменять запуск направления системы пожаротушения;

- обнулять (запускать мгновенно) и увеличивать время задержки направления системы пожаротушения на фиксированное значение (30 с, только для сценариев), но не более 10 минут (задаётся в приложении «Администратор» ПО FireSec).

ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТСУТСТВИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОПЕРАТОРОМ В ТЕЧЕНИЕ 1 МИНУТЫ ПДУ-ПТ БЛОКИРУЕТСЯ.

6.5 Для отключения звука ПДУ-ПТ и включения режима «Тест» авторизация не требуется.

6.6 ПДУ-ПТ отображает состояния «Пожар» и «Внимание» в привязанных к направлению зонах. Для этого зоны в каждом направлении конфигурируются отдельно.

6.7 В случае приписывания сценария под задержкой запуска понимается основная задержка сценария (рисунок 5).

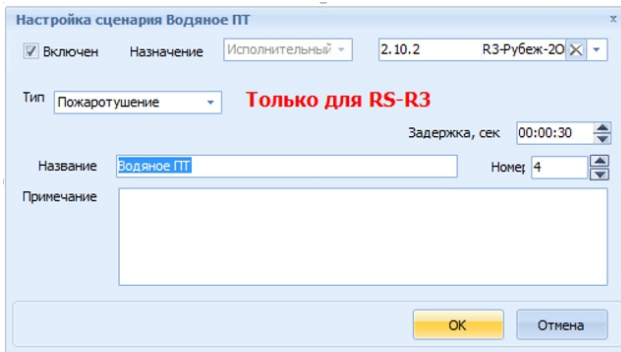


Рисунок 5

7 Настройка

7.1 Настройка ПДУ-ПТ производится с помощью ПО FireSec (база контролируемых зон должна быть предварительно сформирована) в следующей последовательности:

ВНИМАНИЕ! НАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА ПДУ-ПТ (АДРЕС И СКОРОСТЬ ОБМЕНА ПО ИНТЕРФЕЙСУ R3-LINK) ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПО USB-ИНТЕРФЕЙСУ.

7.1.1 Подключить ПДУ-ПТ по USB-интерфейсу (источник питания необязателен) к ПК с установленным ПО FireSec.

7.1.2 В приложении «Администратор» ПО FireSec в режиме «Проект» в списке устройств к используемому каналу обмена (модуль сопряжения или порт) подключить «ПДУ-ПТ» и нажимать кнопку «Применить».

7.1.3 Раскрыть список направлений, правым нажатием на клавишу мыши вызвать выпадающее меню для требуемого направления и выбирают пункт «Свойства» (рисунки 6 и 7). В открытом окне открывается список устройств или сценариев, доступных для приписывания к данному направлению.

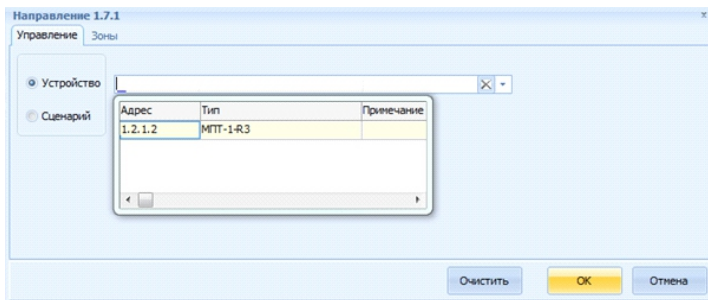


Рисунок 6

Настройка направления Сценарий

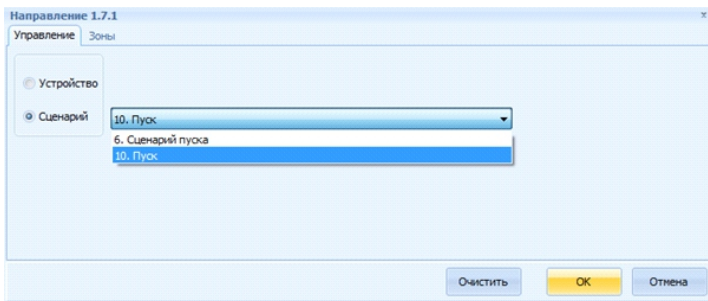


Рисунок 7

7.2 Для настройки индикатора «Пожар» следует выбрать зоны, которые приписываются к направлению (рисунок 8).

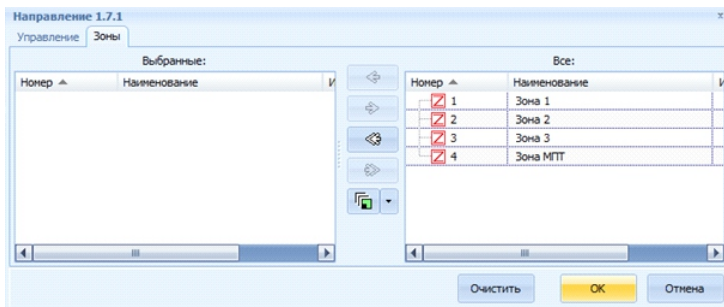


Рисунок 8

7.3 Для разграничения доступа к ПДУ-ПТ используются бесконтактные карты доступа типа EM-MagIne, которые прописываются при создании конфигурации системы в ПО FireSec. Более подробная информация по добавлению карт доступа представлена в Руководстве по эксплуатации на ПО FireSec

ВНИМАНИЕ! УРОВЕНЬ ДОСТУПА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ НЕ ВЛИЯЕТ НА ФУНКЦИОНАЛ ПДУ-ПТ (6.4).

Использование бесконтактной карты блокирует/разблокирует органы управления.

8 Техническое обслуживание

8.1 Техническое обслуживание должно производиться потребителем. Персонал, необходимый для технического обслуживания ПДУ-ПТ, должен состоять из специалистов, прошедших специальную подготовку.

8.2 С целью поддержания исправности ПДУ-ПТ в период эксплуатации необходимо проведение регламентных работ, которые включают в себя периодический (не реже одного раза в полгода) внешний осмотр, с удалением пыли мягкой тканью и кисточкой, и контроль работоспособности.

8.3 При выявлении нарушений в работе ПДУ-ПТ его направляют в ремонт.

9 Транспортирование и хранение

9.1 ПДУ-ПТ в транспортной упаковке перевозится любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т. д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

9.2 Расстановка и крепление в транспортных средствах транспортных упаковок с ЭДУ-ПТ должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения транспортных упаковок и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

9.3 Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

9.4 Хранение ПДУ-ПТ в транспортной упаковке в складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69.

10 Утилизация

10.1 ПДУ-ПТ не оказывает вредного влияния на окружающую среду, не содержит в своем составе материалов, при утилизации которых необходимы специальные меры безопасности.

10.2 ПДУ-ПТ является устройством, содержащим электронные компоненты, и подлежит способам утилизации, которые применяются для изделий подобного типа согласно инструкциям и правилам, действующим в вашем регионе.

Контакты технической поддержки: 8-800-600-12-12 для абонентов России,
8-800-080-65-55 для абонентов Казахстана,
support@rubezh.ru +7-8452-22-11-40 для абонентов других стран.